



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

Печенізький районний сектор

вул. Незалежності, 51, смт Печеніги, Харківська обл., 62801, тел./факс (0265) 6 12 14
Код ЄДРПОУ 38631015 E-mail: ppch24@kharkov.mns.gov.ua

**Акт
№ 4**

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Печенізький районний будинок культури віллілу кльтури і туризму Печенізької районної адміністрації

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 36771173

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

повідомили про це відповідний контролюючий орган) ,

Харківська область, Печенізький район, смт Печеніги, вул.Незалежності,56

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено Печенізький районний будинок культури відділу культури і туризму Печенізької районної адміністрації, за адресою: Харківська область, Печенізький район, смт Печеніги, вул. Незалежності,56

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 13.04.2018р. № 71 , виданий Печенізьким РС ГУ ДСНС України у Харківській області	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова
Посвідчення на перевірку від 23.04.2018р. № 5	

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
23	04	2018	09	00	27	04	2018	17	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Печенізький РС ГУ ДСНС України у Харківській області.
(найменування органу ДСНС України)

провідний інспектор Печенізького РС ГУ ДСНС України у Харківській області Кубриш Денис Віталійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємця

: директор Печенізького районного будинку культури відділу культури і туризму Печенізької районної адміністрації Лапко Валерій Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові),

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 18.04.2017р. по 21.04.2017р. Акт перевірки від 21.04.2017р. N10 Розпорядчий документ від□□□□□□□□ N □□□□ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період <input type="checkbox"/> Акт перевірки від Розпорядчий документ від□□□□□□□□ N □□□□ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки					пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ					пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ					пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на					пункти 17 - 19 розділу II ППБУ

	запобігання пожежам				
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки				пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території				пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд				пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів				пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання				
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів				пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм				пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10.	Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку				
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів				пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ

10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.				пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння					
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів					
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт					
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7

	технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1.-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1.-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій					
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту					пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки					пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки					пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок

				декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту				пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки				пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання				пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту				стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій				пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку

				створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність				стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах				пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1	пункти 1.2, 1.4, стаття 20, глава 1, розділ V; пункт 2.2, глава 2, розділ III	Кодекс цивільного захисту України, далі - КЦЗУ Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417, зареєстрований в Мін'юсті України 05.03.2015 за № 252/26697, далі - ППБвУ	Система пожежної сигналізації в приміщеннях будинку культури встановлена з порушеннями ліцензійних умов та не працює, не прийнята до експлуатації у відповідності до вимог нормативних документів.
2	пункти 2.2, стаття 20, глава 2, розділ III; пункт 1.4, глава 1, розділ V	КЦЗУ ППБвУ	Експлуатування і технічне обслуговування пожежної сигналізації не проводиться у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
3	пункти 1.2, 1.4, стаття 20, глава 1, розділ III;	КЦЗУ ППБвУ	Відсутня система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

	пункт 2.2, глава 2, розділ III додаток Б	ДБН В.2.5-56:2014	
4	пункт 3.6,3.9, глава 3, стаття 20, розділ V	КЦЗУ ППБвУ	Не в повному обсязі укомплектовано укомплектовано приміщення будинку культури первинними засобами пожежогасіння згідно типових норм належності вогнегасників
5	пункт 1.20, глава 1, стаття 20, розділ IV	КЦЗУ ППБвУ	Не проведено заміри опору ізоляції електричних мереж.
6	пункти 2.23, стаття 20, глава 2, розділ III; пункт 5.27, 5.28	КЦЗУ ППБвУ ДБН В.1.1-7:2002	Ширина евакуаційних шляхів коридору на 2-му поверсі будинку культури, де двері відчиняються в коридор 3 відділу культури не відповідають вимогам ДБН В. 1.1-7- 2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди"
7	пункт 2.17, стаття 20, розділ III пункт 9, глава 2, розділ II	КЦЗУ ППБвУ	На шляхах евакуації в будинку культури опорядження (облицювання) підлоги та стелі виконано з матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж Г2, В2, Д2, Т2.
8	пункт 2.14, 3.6, стаття 20	КЦЗУ Наказ МВС України від 11.09.2014 №934, зареєстрований у Мін'юсті України 03.10.2014 за № 1200/25977	Не проводиться на об'єкті комплексне об'єктове тренування та протипожежне тренування у відповідності до вимог нормативно-правових актів
9	пункт 4.10.1, стаття 20	КЦЗУ Правила техногенної безпеки, далі- ПТБ	Не забезпечено працюючий персонал засобами захисту органів дихання.
10	пункт 2 пункт 7, стаття 20	КЦЗУ Методика ідентифікації ПНО, наказ МНС №98 від 23.02.2006р. Положення про паспортизацію ПНО, наказ МНС № 338 від 18.12.2000р.	Не проведено ідентифікацію щодо визначення потенційної небезпеки об'єкта.
11	пункт 3.17, стаття 20, глава 3, розділ V	КЦЗУ ППБвУ	Не проводиться технічне обслуговування наявних вогнегасників відповідно до Правил експлуатації вогнегасників.
12	підпункт 10,	КЦЗУ	Пожежні кран-комплекти не проходять технічне

	пункт 2.2, стаття 20, глава 2, розділ V	ППБвУ	обслуговування один раз на шість місяців і перевірки на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
13	пункт 9, Розділ II	ППБвУ	Відсутні показники щодо пожежної небезпеки на матеріали, які використовувались при будівництві (реконструкції) будівлі.
14	пункт 2.26, стаття 20, глава 2, розділ IV	КЦЗУ ППБвУ	У приміщеннях з кондиціонерами лінії живлення до кожного кондиціонера не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту.
15	пункт 2.17, стаття 20, глава 2, розділ IV	КЦЗУ ППБвУ	В котельні допускаються до роботи особи, які не пройшли навчання з пожежно-технічного мінімуму та не отримали відповідних кваліфікаційних посвідчень.
16	підпункт 5, пункт 2.1, стаття 20, глава 2, розділ V	КЦЗУ ППБвУ	Не проводиться для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу (гідрантів) 1 раз на рік випробування на тиск та витрату води з оформленням акта.
17	пункт 1.21, стаття 20, глава 1, розділ IV	КЦЗУ ППБвУ	Не встановлено захист будівлі будинку культури від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів згідно вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд".
18	пункт 2.9, стаття 20, глава 2, розділ III	КЦЗУ ППБвУ	Для складських приміщень, вентиляційних, щитових не визначено категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки "Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною безпекою", а також клас зони.
19	пункт 2.31, стаття 20, глава 2, розділ III	КЦЗУ ППБвУ	У коридорі 2-го поверху відсутнє евакуаційне освітлення.
20	пункт 8, стаття 20, розділ 11	КЦЗУ ППБвУ	Територія об'єкта, а також котельня та приміщення будинку культури не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ БО 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (БО 6309:1987, ГОТ) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
21	пункт 2.3, стаття 20, глава 2, розділ III	КЦЗУ ППБвУ ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно- видовищні та	Протипожежні перешкоди (двері, клапани) в допоміжних приміщеннях (електрощитові, венткамери, комори) будинку культури встановлені з порушеннями ліцензійних умов не прийняті в експлуатацію у відповідності до діючих норм..

	п.14.19	дозвіллевi заклади	
22	пункт 2.23, стаття 20, глава 2, роздiл III п.14.19,14.27	КЦЗУ ППБВУ ДБН В.2.2-16-2005. Будинки i споруди. Культурно- видовищнi та дозвіллевi заклади	Не працює система димовидалення в будiвлi будинку культури та не прийнята в експлуатацiю у вiдповiдностi до дiючих норм.
23	пункт 2.3, стаття 20, глава 2, роздiл VI	КЦЗУ ППБВУ	Дерев'яни конструкцiї сценiчної коробки, горючi декорацiї, сценiчне оформлення, драпiрування в залах для глядачiв не обробленi вогнезахисними засобами.
24	пункт 7, стаття 20 роздiл I	КЦЗУ ППБВУ	Вiдсутнi сертифiкати вiдповiдностi на протипожежнi клапани, систему димовидалення, систему пожежної сигналяцiї.
25	пункт 1.8,1.1, стаття 20, глава 1, роздiл IV	КЦЗУ ППБУ	Допускається прокладання та експлуатацiя тимчасових електромереж на вводi в котельню, що виконана не у вiдповiдностi з ПУЕ.
26	пункт 2.3, стаття 20, глава 2, роздiл III	КЦЗУ ППБУ	Не заповнено технологiчнi отвори в мiсцiх проходження комунiкацiй мiж 1, 2 та 3 поверхах у протипожежних перешкодах та не вiдповiдає вимогам ДБН В. 1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктiв будiвництва".
27	пункт 2.37, стаття 20, глава 2, роздiл III	КЦЗУ ППБУ	В залi допускається улаштування на шляхах евакуацiї електрокабелiв та акустичних кабелiв, якi перешкоджають вiльнiй евакуацiї людей.
28	пункти 3,16, стаття 20	КЦЗУ Постанова КМУ №564 вiд 17.07.2013р. «Порядок функцiонування добровiльної пожежної охорони»	Не застрахованi члени добровiльної пожежної дружини та не розроблено положення про добровiльну пожежну охорону.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здiйснення контролю за дiями (бездiяльнiстю) посадових осiб,
уповноважених на здiйснення перевiрки
(заповнюється виключно керiвником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що пiдлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Нi	НВ	НП	Нормативне об'ґрунтування
1	Про проведення планової перевiрки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше нiж за 10 календарних днiв до її початку	✓				частина четверта статтi 5 ЗУ вiд 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвiдчення на проведення перевiрки та службовi посвiдчення, що засвiдчують осiб, що проводять перевiрку, пред'явлено	✓				частина п'ята статтi 7, стаття 10 ЗУ вiд 05 квітня 2007 р. N 877

3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓			частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓			частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓			частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

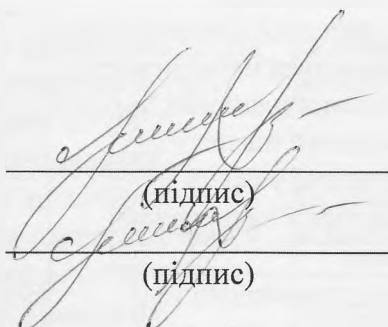
Провідний інспектор
Печенізького РС ГУ ДСНС
України у Харківській області
(посада)


(підпис)

Д.В.Кубриш
(прізвище, ім'я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор
(посада)


(підпис)

Ланко В.Ю
(прізвище, ім'я та по батькові)

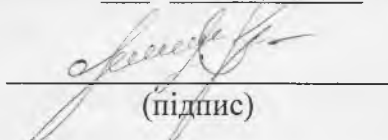
(посада)


(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано " 27 " квітня 2018 року

Директор
(посада)


(підпис)

Ланко В.Ю
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила	Постанова Кабінету	від 16

		проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Міністрів України	листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд цивільного	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253

		захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб		
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті

				України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання,	від 17 травня 2004 р. N

	радіаційні аварії		МНС	87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580